



Mast A15  
T/-1+2,0  
M2-R-55.1/verst.

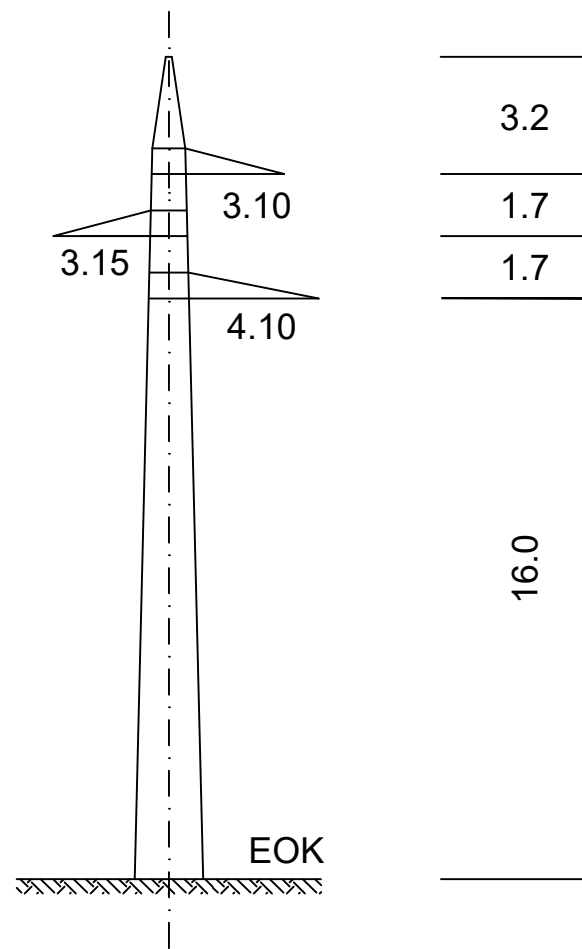


vor Umbau

Mast A15neu  
T/-1+6,0  
M2-R-55.1/verst.

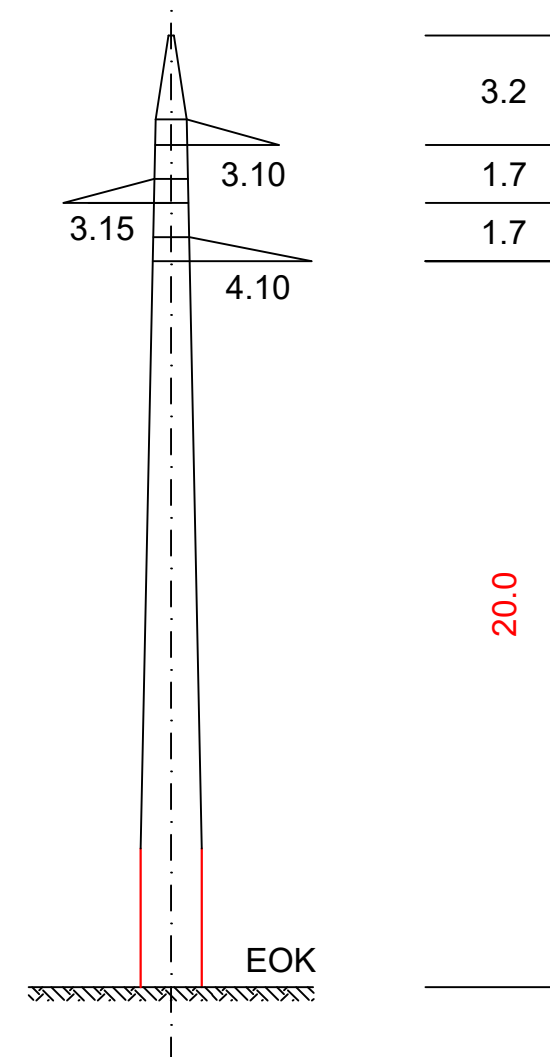

nach Umbau

 ohne Maßstab	110-kV-Leitung J91 Höllriegelskreuth - Hohenbrunn  Gegenüberstellung der Maste vor und nach dem Umbau		Datum	Name
		gezeichnet:	05.03.2018	Kocksch
		geprüft:	05.03.2018	Hochholzer
		geändert:	17.07.2019	Kocksch