


Erdgas-Balgengähler G 2,5 mit Erdgasdruckregelgerät DN 25, DP 5,  
zweistufig, Ausgangsdruck ( $p_d$ ) = 23 mbar,  
Nennwärmebelastung bis max. 31 kW

bayernwerk

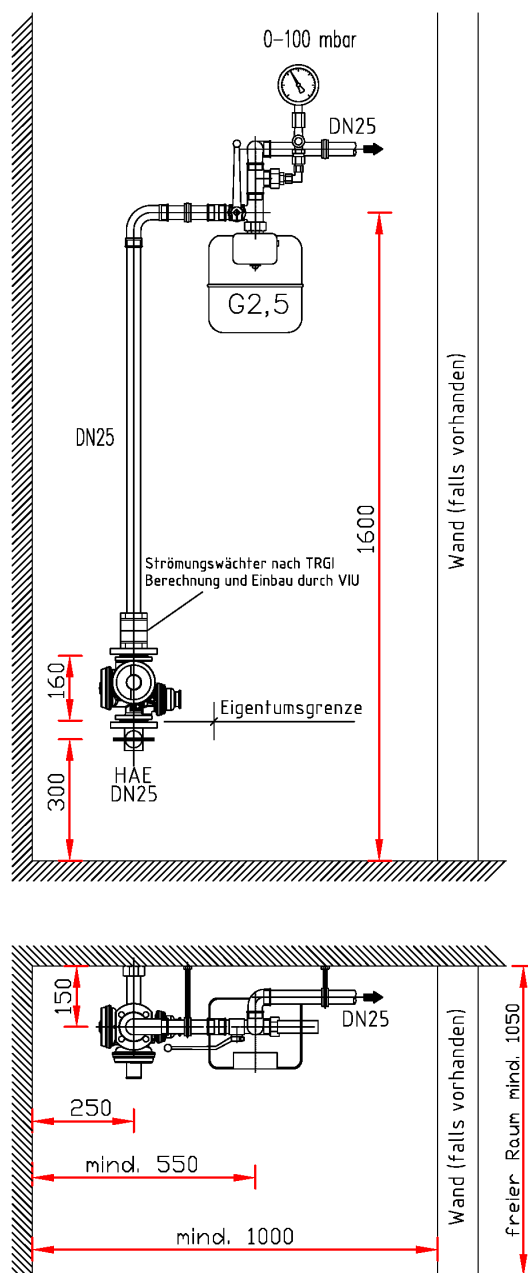

Nennwärmebelastung bis max. 31 kW

Bereitstellung Erdgasdruckregelgerät: Bayernwerk Netz GmbH

Einbau Erdgasdruckregelgerät: Bayernwerk Netz GmbH oder Dienstleister

Bereitstellung Erdgaszähler: Messstellenbetreiber

Montage Erdgaszähler: Dienstleister des Messstellenbetreiber

Gasdruckregelgerät DP 5, DN 25, zweistufig,  $p_d = 23$  mbar

Balgengaszähler G 2,5, Einrohr DN 25

Alle Maßangaben sind in mm

Bei Einführungen durch die Bodenplatte bitte die Maßangaben unter  
[www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure](http://www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure) beachten.

*Die Inneninstallation muß nach den gültigen "Technischen Regeln für Gasinstallationen" (TRGI) geplant und gebaut werden!  
Technische Hinweise für Installationsunternehmen sind im Internet unter [www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure](http://www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure)*